

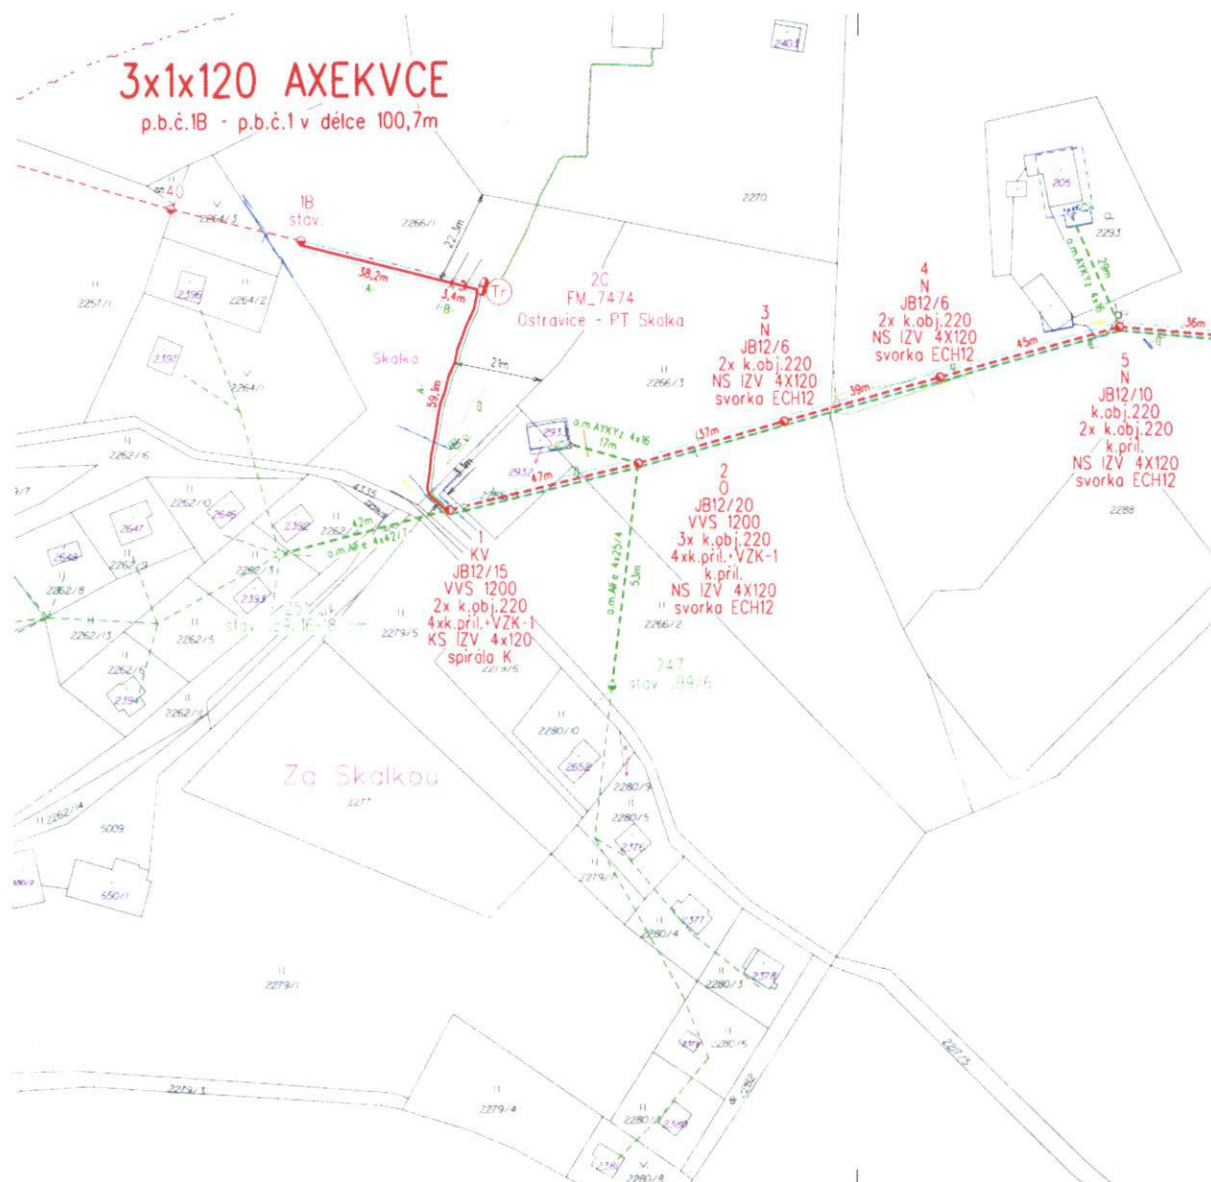


3x1x120 AXEKVCE

p.b.č.1B - p.b.č.1 v délce 100,7m

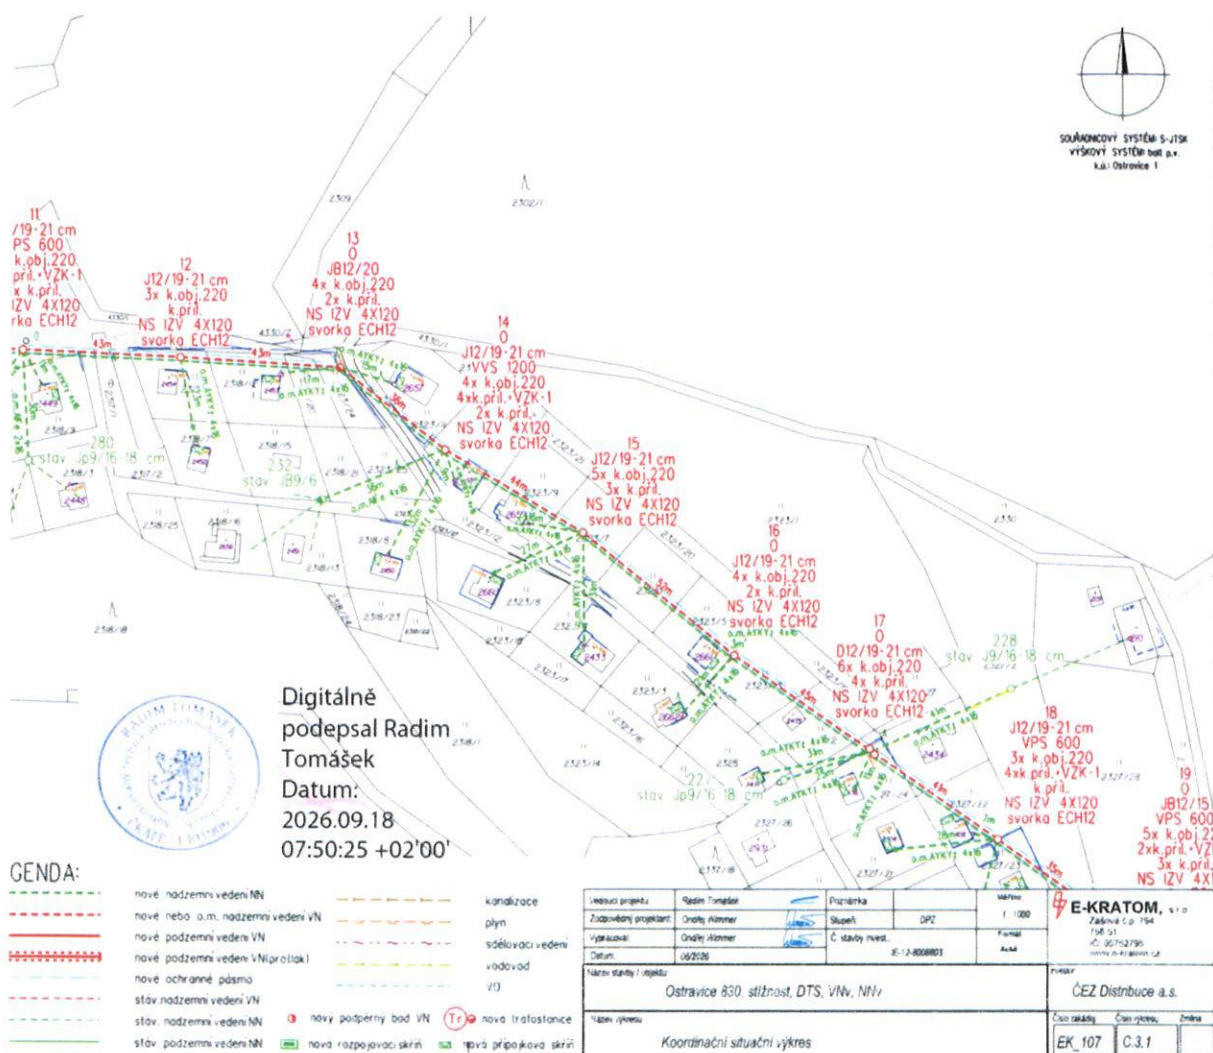

Před zahájením výkopových prací investor zajišťuje vytyčení st. sil!!!
Při souběhu a křížení je nutno zajišťovat minimální vzdálenost
dle ČSN 73 6005.
Napětí: 400/230 V, 50 Hz, ČSN IEC 38
Typ sil: 3-PEN, 50 Hz TN-C, PNE 33 0000 1
Napětí: 3 x 22kV, 50 Hz dle ČSN IEC
Typ sil: sil IT, dle PNE 33 0000 - 1



Názov projektu:	Región Trnava	Priezvisko:	Maršovic	 E-KRATOM, s.r.o. Zastupiteľstvo č. 194 IČO: 35727270 IČZVO: 35727270 IČZVO: 35727270
Zodpovedný projektant:	Grady Klámer	Stavba:	OPZ	
Výkresoval:	Grady Klámer	C. stavby riadil:	F. Kralik	
Datum:	06/2020	IS: 1-8000003	Arch:	
Názov stavby / objektu:				Príloha:
Ostravice 830, stĺžnosť, DTS, VNv, NNv				ČEZ Distribuce a.s.
Názov výkresu:				Číslo katalógu Číslo výkresu Zmena
Koordinátny situačný výkres				EK_107 C.3.1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Jméno a formát souboru: 0778_260918144059_001.pdf
Otisk souboru: 4bef531aa8d6f2e6bd813e1dd13573d101eb9d0917416530cb58c036faaf7c13
Použitý algoritmus: SHA-256 SBB 24.0.9430.0
Pořadové číslo ověření: 7B779124-726B-45E4-AF80-9D2146C936C8

Podpisový certifikát: Neobsahuje certifikát
Klíč na zabezpečeném úložišti:
Sériové číslo:
Jméno certifikátu:

Platnost certifikátu:

Datum a čas validace certifikátů:

Vydavatel certifikátu:

Obsahuje časové razítko: Neobsahuje certifikát
Datum časového razítka:
Sériové číslo čas. razítka:
Vydavatel časového razítka:

Subjekt, který změnu datového formátu dokumentu provedl:
Obec Ostravice, Ostravice č.p. 577, Ostravice

Datum změny datového formátu a vyhotovení ověřovací doložky:
21.09.2026

Jméno, příjmení a podpis osoby, která změnu datového formátu dokumentu provedla:
Pavla Kryštofová